

# 平塚市消防署本署

## 平塚市消防団第3分団

### 新庁舎のご案内



将来にわたって市民の安心・安全を担うことができる重要な災害時の活動拠点として、  
機能的に生まれ変わった消防庁舎

#### ■施設の特徴

##### 1. 消防・防災力の充実強化

- ・大規模地震発生後においても、災害活動拠点としての機能維持が可能となるよう、十分な耐震性を備えているほか、72時間無給油で稼働できる非常用発電設備やマンホールトイレなどを整備することで、ライフラインが破壊された場合においても、災害応急対応を継続できる施設としています。
- ・消防署本署と消防団分団庁舎を合築することで、消防職員と消防団員の連携・協力体制がより一層強固となり、消防力の充実強化が図られます。

##### 2. 職場環境等に配慮した施設

- ・職員の執務、生活環境を充実させるとともに、個室仮眠室、シャワー室及び洗濯乾燥機等を備えた女性専用室を整備し、女性も働きやすい職場環境の確保に配慮した施設となっています。

##### 3. 市民が利用しやすい施設

- ・「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」に基づき、エレベーターやみんなのトイレのほか、案内板などを適所に配置し、全ての市民が快適に利用できる施設としています。また、市民が利用するエリアと職員専用エリアを明確に区分し、各エリアの出入口を電気錠による管理扉とすることで、セキュリティの強化を図っています。

##### 4. コンパクトで経済的な施設

- ・消防施設としての機能強化を図る一方で、不要なスペースを徹底的に排除することで、延床面積の大幅な縮減を実現しています。これにより、施設のライフサイクルコスト（建築物に掛かる生涯費用）の大幅な低減が図られます。

## ■施設概要

敷地面積：1,430.75 ㎡

延床面積：1,991.61 ㎡


建築面積：744.06 ㎡

構造：鉄骨造

階数：地上3階建

配置人員：消防署管理担当、警備第一・二・三課  
合計 80 人

配置車両：指揮車、消防ポンプ自動車、  
水槽付き消防ポンプ自動車、化学消防車、  
救助工作車、はしご自動車、救急自動車、  
災害対策車、小型動力ポンプ積載車

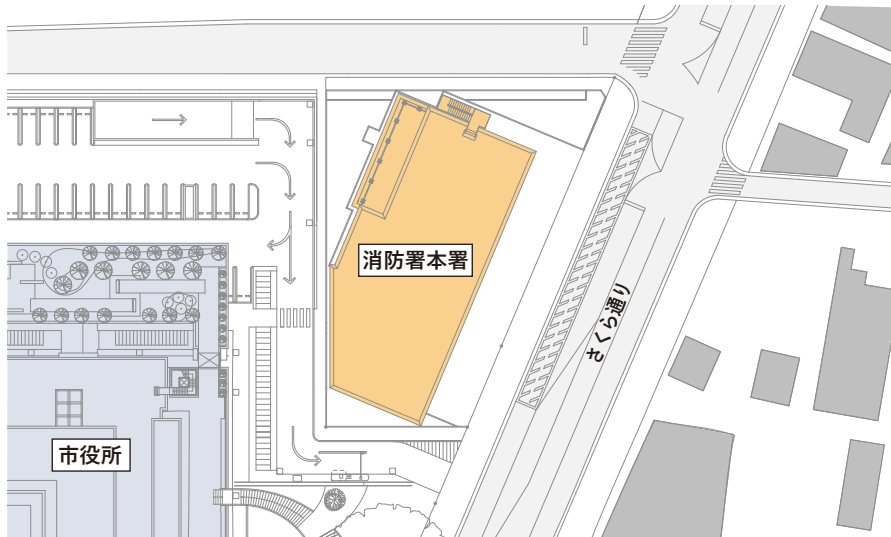

## ■フロア案内

### 3


屋内訓練室（講堂）  
体力錬成室  
厨房  
食事室  
休養室  
洗濯室  
乾燥室  
シャワー室  
倉庫（救急資器材）  
倉庫（広域応援）

### 2

消防署事務室  
消防署長室  
相談室  
女性専用室  
仮眠室（男性）

### 1

車庫  
ホール  
可搬動力ポンプ収納庫  
倉庫（災害対応資器材）  
装備品保管室  
消毒室  
洗浄・乾燥室  
分団会議室・待機室

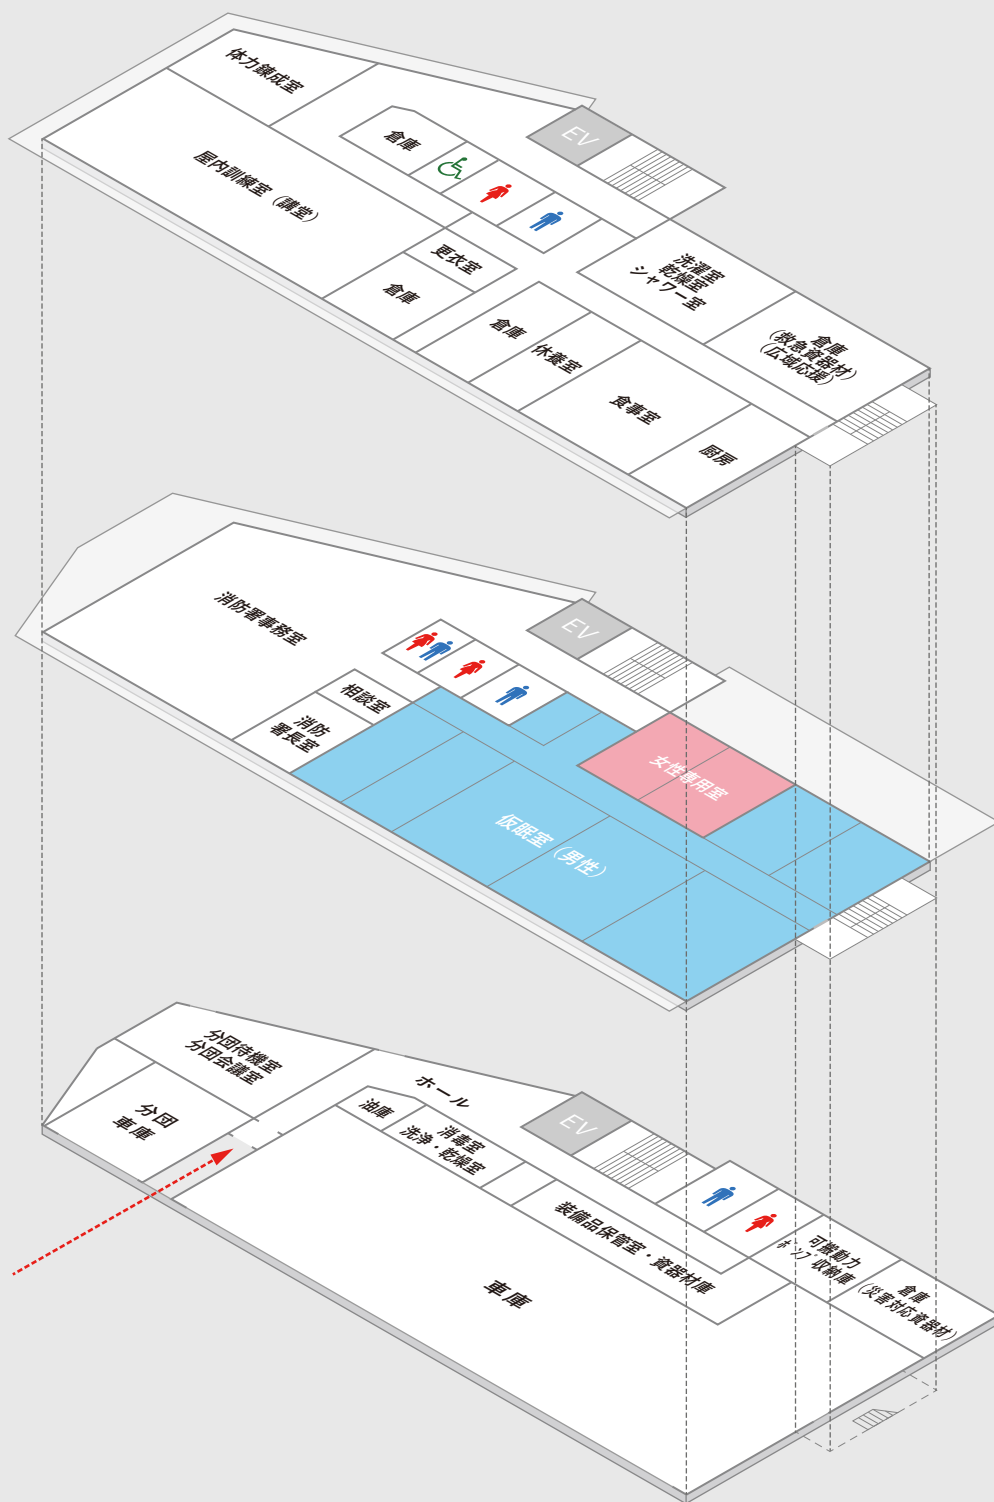

不要なスペースを排除した、コンパクトで機能的な施設

3F



屋内訓練室（講堂）



体力錬成室



食事室・厨房



シャワー室・洗濯室・乾燥室



倉庫（救急資器材）



みんなのトイレ

2F



消防署事務室



消防署長室



相談室



仮眠室（男性）



女性専用室



小屋裏収納（中2階）

1F



車庫



ホール



可搬動力ポンプ収納庫



装備品保管室



分団車庫



分団待機室・会議室

# 新庁舎の特徴的な施設


## □非常用発電設備

浸水対策及び更新時の利便性を考慮し、屋上に72時間無給油で稼働できる非常用発電設備を設置しています。この発電設備により、停電時でも消防指令システムや給水ポンプのほか、照明及びコンセントの一部に電気を供給できます。



## □マンホールトイレ・災害時貯留槽

断水時でも使用可能なマンホールトイレを4か所整備しています。このマンホールトイレは、排水を下水道に直接放流できるほか、建物のピットを貯留槽とすることで下水道本管が破断した場合でも使用できる構造となっています。

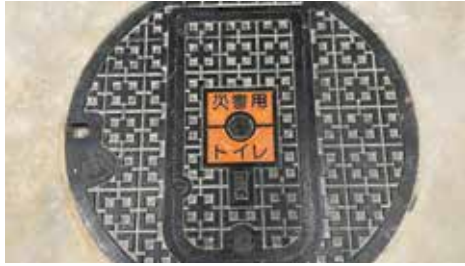

## □災害時給水系統

断水を伴う災害時、切替え弁を操作することで使用できるトイレ及び水洗を制限し、貯水槽の水を最大限に有効活用することができます。



## □女性用施設の充実

個室の仮眠室やシャワー室、洗濯乾燥機等を備えた女性専用室を整備し、女性も働きやすい職場環境を確保しています。また、出入口は電気錠による施錠管理を行うことで、セキュリティの強化を図っています。



## □訓練施設併設屋外階段

建物北側の屋外階段には、踊り場にロープ支持パイプを設け、高所及び低所における救助事案を想定した訓練を行うことができる設計としています。



## □バルコニーの訓練用手すり

建物東側のバルコニーには、はしごの架梯訓練をはじめ各種訓練に活用できる十分な強度を有した訓練用手すりを設置しています。



## □可搬動力ポンプ収納庫

可搬動力ポンプ7台を効率的に収納でき、かつ災害時に迅速に搬出可能なポンプ専用の収納庫を整備しています。収納庫内には防火水槽の水を活用できる採水口・送水口を設置し、室内にてポンプの運転を可能としています。



## □小屋裏収納スペース

階高の高い1階の小屋裏空間を活用し、約190㎡の収納スペースを設けています。このスペースには、車庫から予備タイヤなどの重量物を吊上げることができるホイストクレーンを設置しています。



## □防火水槽

建物のピットを活用し容量90㎡の防火水槽を整備しています。この防火水槽は貯水に雨水を利用できる構造となっており、消防水利としての利用のほか、マンホールトイレの洗浄水など、幅広く活用することを想定しています。



## ■平塚市消防署本署

〒254-0041 神奈川県平塚市浅間町9-1  
 消防署管理担当 TEL 0463-21-9614  
 警備第一課 TEL 0463-21-9730  
 警備第二課  
 警備第三課

## ■平塚市消防団第3分団

TEL 0463-21-9729 (消防救急課)

