


公共下水道管の緊急点検（一次点検）実施箇所及び 路面下空洞調査実施路線について

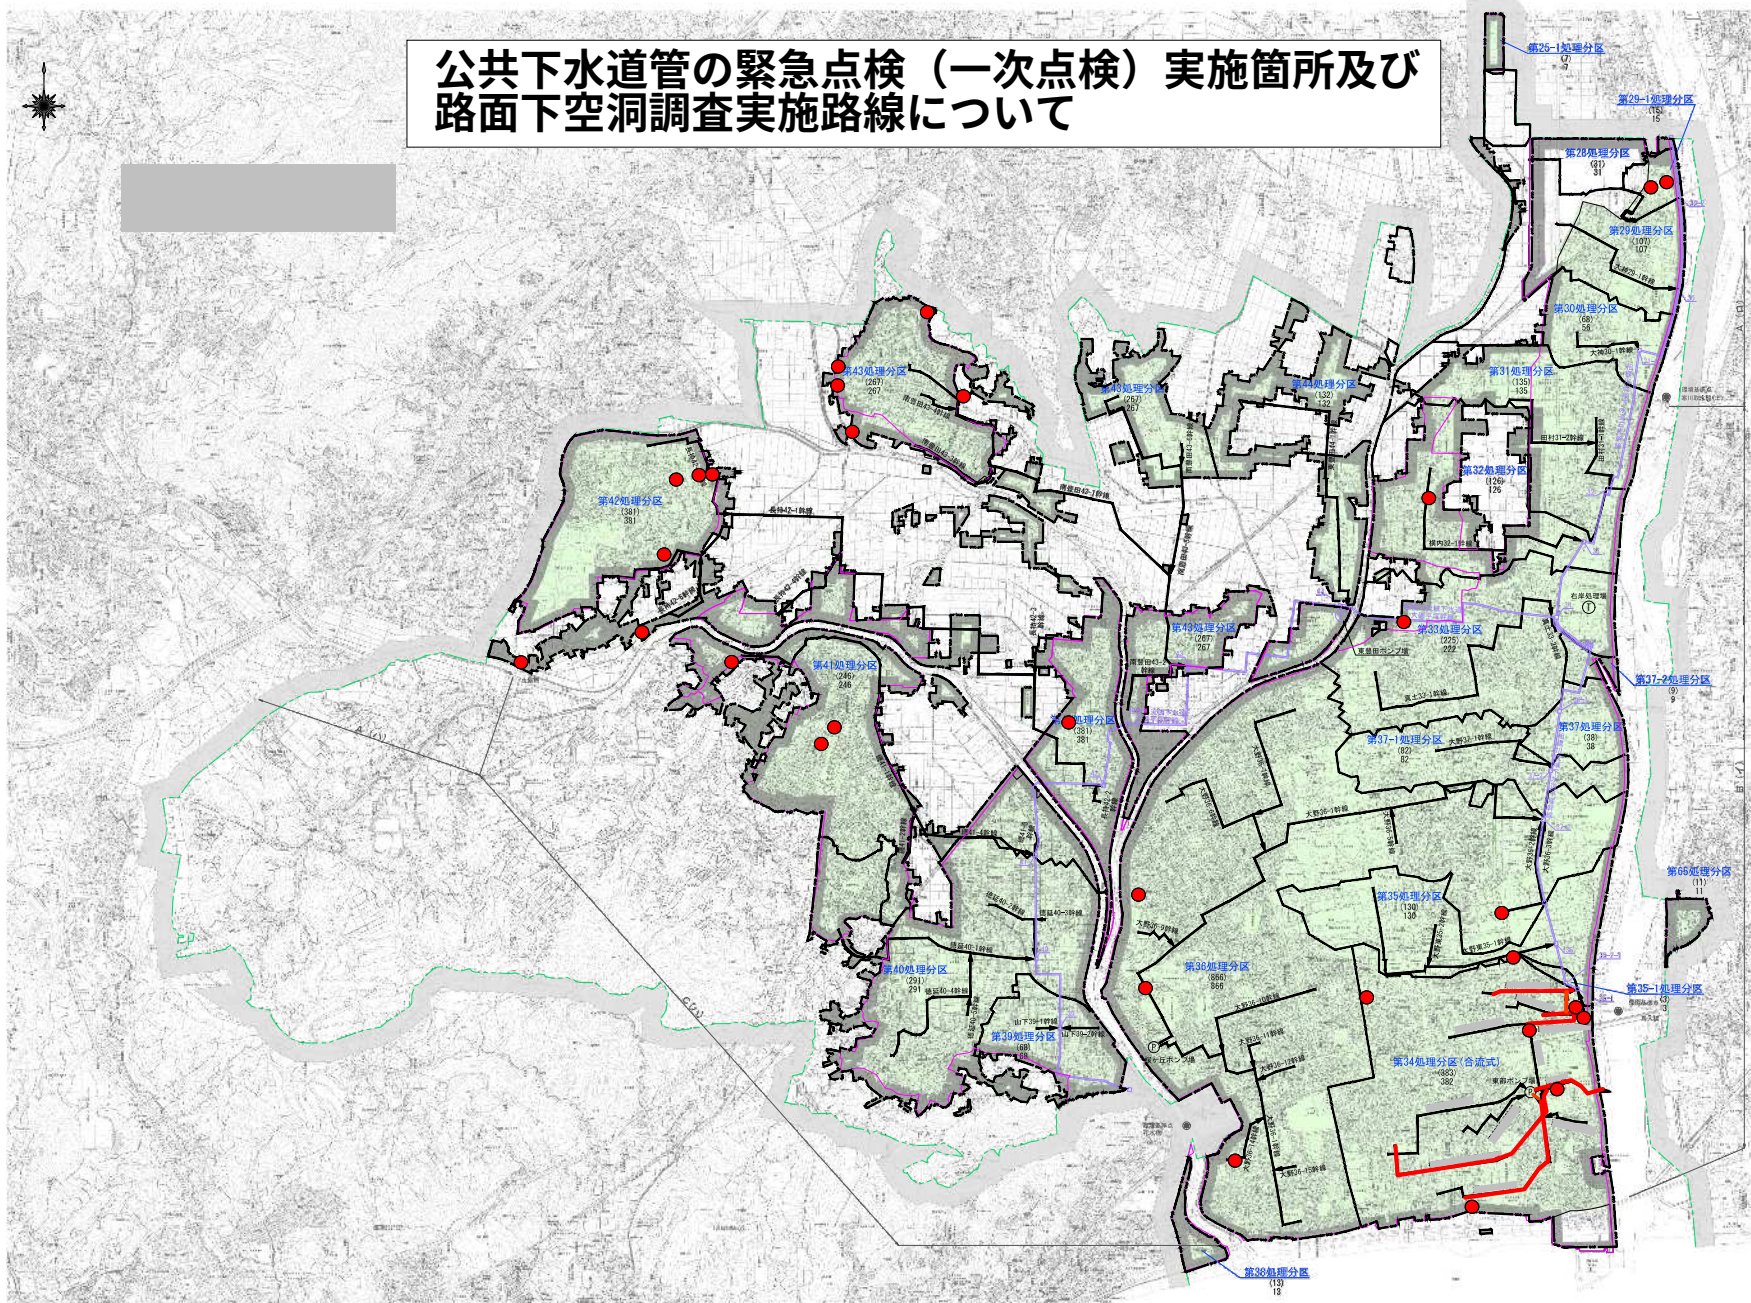

凡 例	
	全体計画区域
	処理分區界（現事業計画）
	処理分區界（前事業計画）
	事業計画区域（現事業計画）
	事業計画区域（前事業計画）
	市街化区域界
	流域下水道幹線
	流域下水道ポンプ場
	ポンプ場
	下水排除可能区域
	行政界
	標高基準点
(279)	全体計画面積 (ha)
279	現事業計画面積 (ha)

【凡例】

- ―― 汚水が流れる口径2,000mm以上の下水道管（約5.2km）
- 腐食する恐れが大きい箇所（全30力所）